

COMUNE DI BITRITTO

città metropolitana di Bari

SETTORE URBANISTICA



CUP: F69B23000080002

CIG: B1E4CEFB02



PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

PROGETTIAMO UNA CITTA PIU' INCLUSIVA E SOSTENIBILE

SINDACO

sig. Giuseppe Giulitto

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

dott.ssa. Valentina Pizzulli

DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA

ing. Lorenzo Campanale

PROGETTISTA

arch. Orsola Lorè

COORDINATORE
CARTOGRAFICO

geom. Carlo Bruno

OGGETTO

**SCHEDE CENSIMENTO
SPAZI PUBBLICI E
PERCORSI CON
RILIEVO
FOTOGRAFICO**

ELABORATO

TAVOLA 1.6

REV 01

DATA

settembre 2024

P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIA P.PIETRAGALLO**

N° 1

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	Si evidenziano alcuni tratti con tali ostacoli
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
	NO	X		

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe di raccordo dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti stradali in più punti e di raccordo ai marciapiedi a partire dell'imbocco da piazza Umberto I e dall'altra parte all'incrocio con via G.Marconi -via K.Adenauer. Presenza di alcuni ostacoli lungo il marciapiede , in corrispondenza di alcuni attrattori

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	
ALTRO DA SEGNALARE			





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi -percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIA CARLO ALBERTO**

N° 2

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
	NO	X		

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe di raccordo dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti stradali e di raccordo lungo i marciapiedi .Inoltre in corrispondenza di attrattori quali esercizi commerciali e banche si rileva la presenza in corrispondenza dell'accesso di salti di quota con almeno un gradino esterno.

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____







P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi -percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIA MERCADANTE-VIA POLA-VIA A.FERRI-VIA G.MOSCATI**

N° **3**

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	Presenza di sconnessioni in alcuni tratti del marciapiede
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe in corrispondenza attraversamento pedonale e stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
	NO	X	
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
	NO	X	
	NO	X	

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe in corrispondenza degli attraversamenti stradali e di raccordo lungo i marciapiedi , in particolare nei tratti in corrispondenza degli accessi alla Scuola sec.1° grado (sia principale che secondario) , della palestra coperta e della scuola dell'infanzia S.S.Maria di Costantinopoli. Inoltre si segnala la presenza di marciapiede di larghezza inadeguata e con tratti disconnessi

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO NO QUALI _____

INTERVENTI PROGRAMATI NO QUALI _____

ALTRO DA SEGNALARE _____





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi -percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIA DON GIOVANNI BOSCO-VIA A.MANZONI**

N° 4

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	Presenza di sconnessioni in alcuni tratti del marciapiede
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe in corrispondenza attraversamento pedonale e stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
	NO	X		

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe in corrispondenza degli attraversamenti stradali e di raccordo dei marciapiedi lungo i tratti della via A.Manzoni, all'incrocio con via Modugno in corrispondenza dello spartitraffico

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIALE 8 MARZO -LARGO MONS.MAGRASSI**

N° 5

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
	NO	X		

NESSUNA CRITICITA' RILEVATA

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIA ROMA**

N° **6**

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI


Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
	NO	X	
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
	NO	X	
	NO	X	

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe in corrispondenza degli attraversamenti stradali e di raccordo dei marciapiedi nei tratti rilevati all'incrocio con via Loseto , nei pressi della chiesa del Carmine e dall'altra parte alla confluenza con piazza Aldo Moro

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____



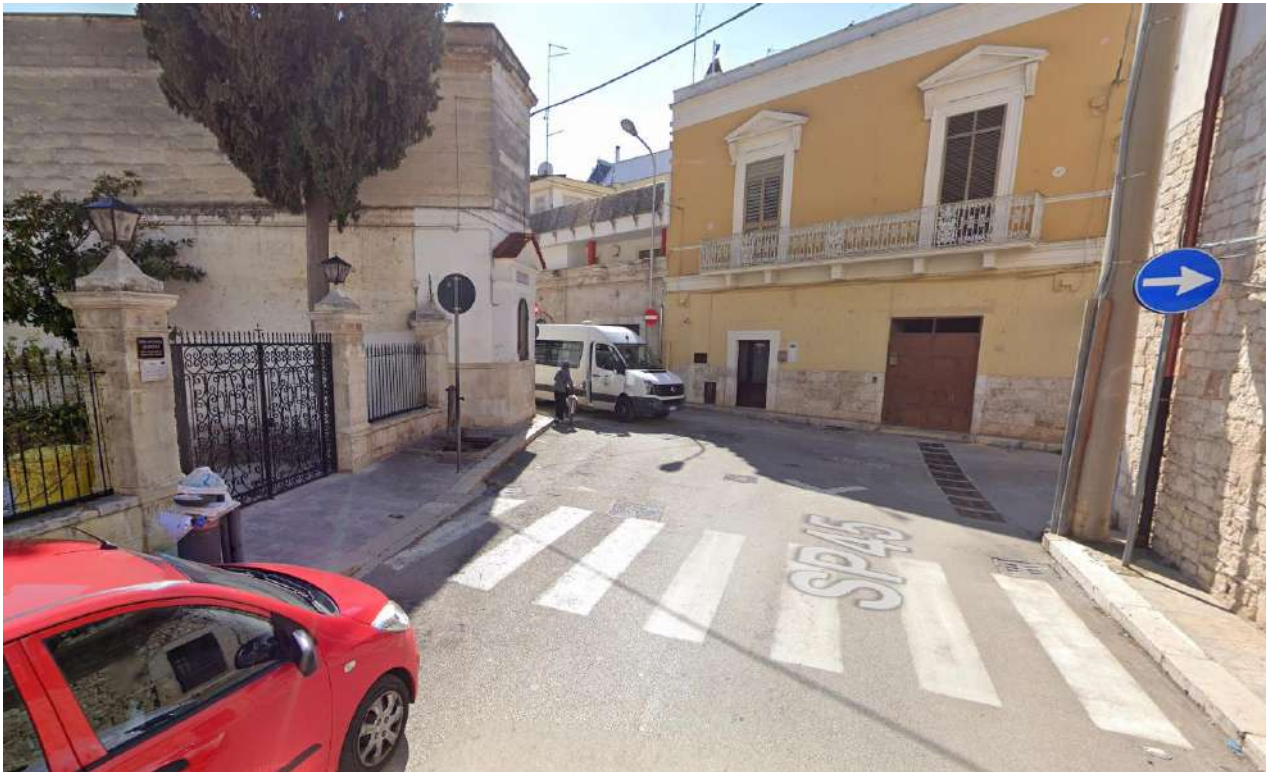

P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE – **PERCORSO**

Spazio Urbano: **VIA G.GARIBALDI-VIA J.F.KENNEDY**

N° **7**

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI LUNGO I MARCIAPIEDI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI		D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
	NO	X		
	NO	X		

CRITICITA' RILEVATE : sebbene via G.Garibaldi sia munita su entrambi i marciapiedi di rampe di attraversamento stradale, quasi tutti gli attrattoti presenti sulla strada non hanno rampe di accesso che superi il salto di quota esistente. Si segnala la necessità di adeguare con rampetta il marciapiede ad incrocio con via Modugno.

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **VILLA COMUNALE**

N° **A**

PIAZZA UMBERTO I

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe di accesso in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1

PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe di raccordo dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti stradali lungo il lato est e sud della villa comunale

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PIAZZA ALDO MORO**

N° **B**

PIAZZA ALDO MORO

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe di accesso in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1

PARCHEGGIO


Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe di raccordo dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti stradali, lungo il lato est e sud della piazza Aldo Moro

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____



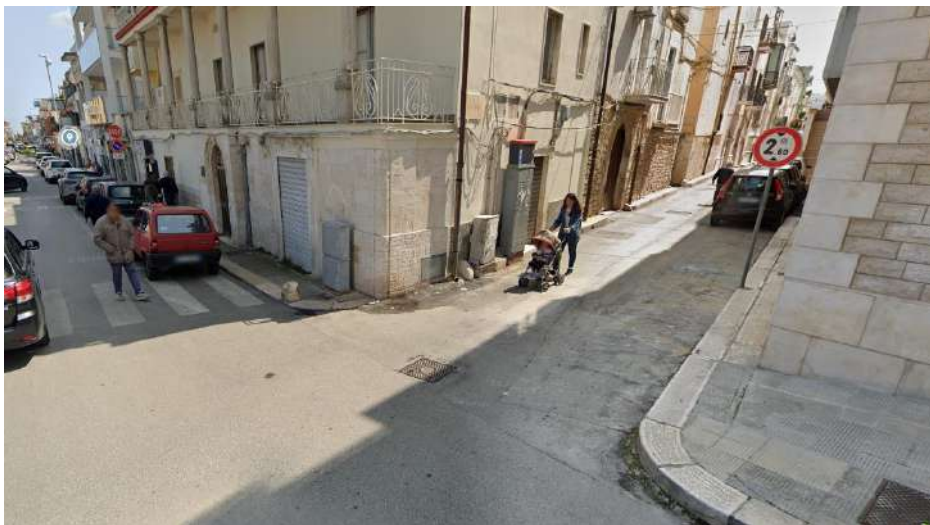

P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PIAZZA LEONE**

N° C

PIAZZA LEONE

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1

PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

NESSUNA CRITICITA' DA RILEVARE

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____



P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PARCO GIOCHI "DEL SOLE"**

N° **D**

VIA PAPA PIO XII

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	Presenza di lievi sconnessioni
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	Necessità di adeguare la segnaletica
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	


PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica

NESSUNA CRITICITA' RILEVATA

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____

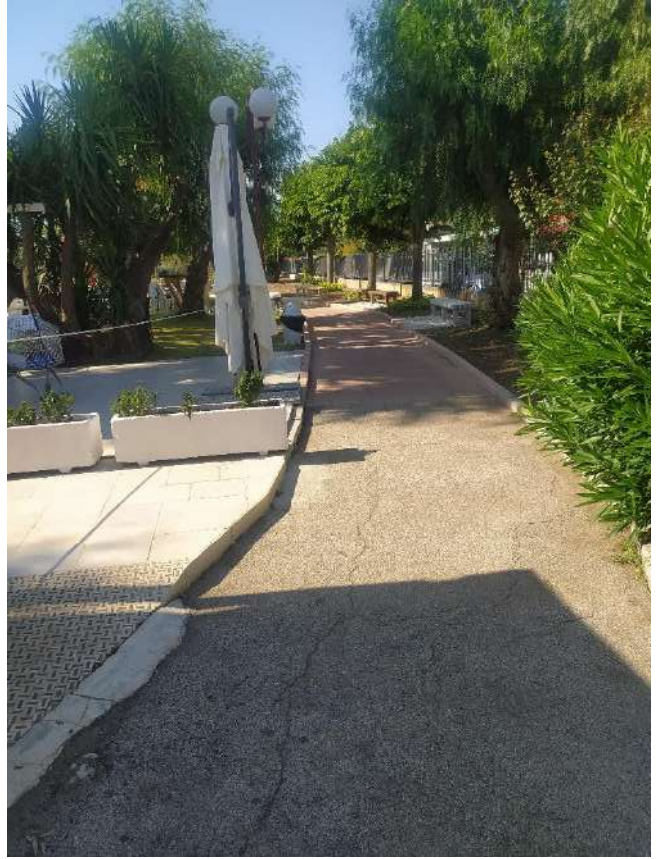

P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PARCO GIOCHI "STAZIONE METROPOLITANA"**

N° E

VIA V.BINETTI

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	Presenza di lievi sconnessioni
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	Necessità di adeguare la segnaletica
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Assenza di rampe su un lato del marciapiede per attraversamento carrabile
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	

PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica

CRITICITA' RILEVATE : Assenza di rampe su un lato del marciapiede per attraversamento carrabile. Adeguamento della segnaletica orizzontale.

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____



P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PARCO GIOCHI DI VIA Y.RABIN**

N° **F**

VIA Y.RABIN

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	Presenza di lievi sconnessioni
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	Necessità di adeguare la segnaletica
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Assenza di rampe su un lato del marciapiede per attraversamento carrabile
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	

PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica

CRITICITA' RILEVATE : Assenza di rampe su un lato del marciapiede per attraversamento carrabile. Adeguamento della segnaletica orizzontale

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____





P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEMA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PARCO GIOCHI PRESSO SCUOLA MODULARE**

N° G

VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1

PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

NESSUNA CRITICITA' RILEVATA

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____



P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **PARCO GIOCHI "VILLA DEI BERSAGLIERI"**

N° H

VIA L. PALOMBELLA-VIA BACHELET

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe di accesso allo spazio urbano in corrispondenza di attraversamenti stradali
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	



PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	Necessità di adeguare la segnaletica

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampe di raccordo dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti stradali

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____

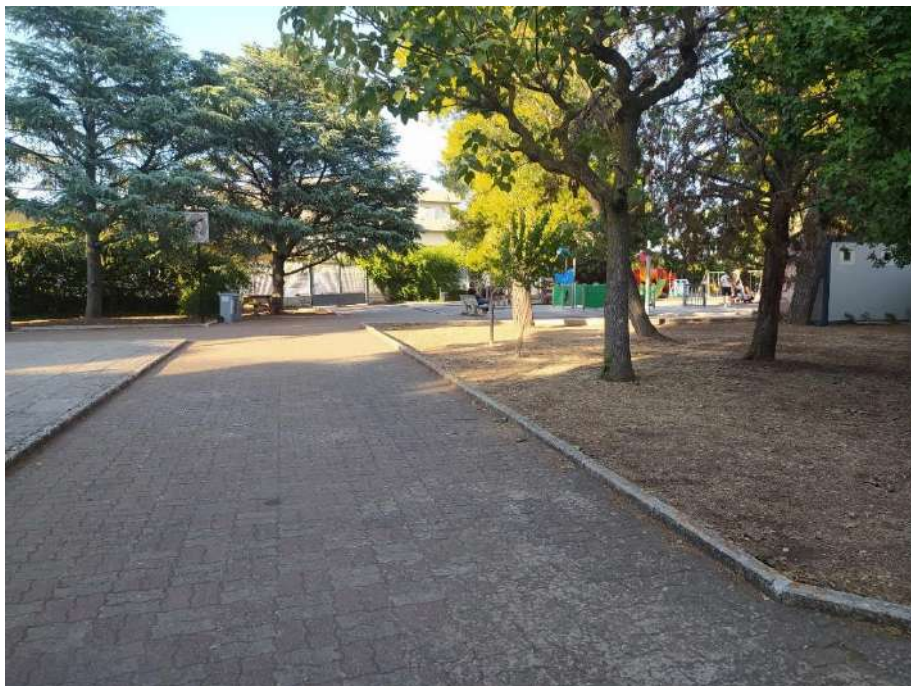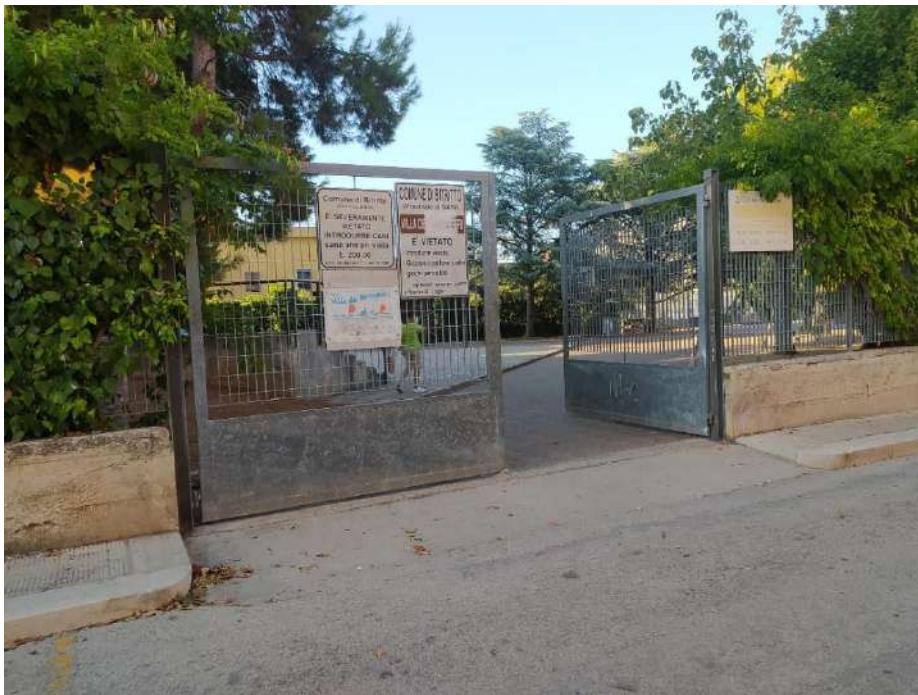



P.E.B.A.
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 Elenco spazi-percorsi urbani



SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Spazio Urbano: **AREA SGAMBETTAMENTO CANI**

N° I

VIA Santa Teresa di Lisieux

DATA RILIEVO :25/07/2024

ELEMENTO	RISPOSTA	RIF NORMATIVO	NOTE
PAVIMENTAZIONE			
Percorso pedonale largo meno di 90 cm o con presenza di strozzature	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
Pendenza trasversale superiore all'1%	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.2	
Superficie del percorso sdruciolevole, degradata e/o sconnessa	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Presenza sul percorso di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.2 e 8.2.2	
Intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile opportunamente segnalate anche ai non vedenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2. 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	
DISLIVELLI			
Necessità di prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dislivello in presenza di attraversamenti carrabili/pedonali	SI X NO	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Mancanza di rampe di accesso allo spazio sgambettamento
Eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa evidenziati con variazioni cromatiche	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	Necessità di adeguare la segnaletica
Necessità di prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti	SI NO X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	

OSTACOLI

Presenza di elementi di arredo che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1
Presenza di elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1

PARCHEGGIO

Parcheggi riservati a persone con ridotte capacità motorie di numero inferiore ad uno ogni 50	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Segnaletica orizzontale/verticale esistente conforme alla normativa	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3
Presenza di segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	SI NO	X	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3

CRITICITA' RILEVATE : assenza di rampetta di accesso all'area sgambettamento dal cancello principale.

ALTRE INFORMAZIONI

INTERVENTI IN CORSO	NO	QUALI	_____
INTERVENTI PROGRAMATI	NO	QUALI	_____
ALTRO DA SEGNALARE			_____

